



功率接触器, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC(50-60 Hz) / DC U<sub>c</sub>: 200-277 V  
 PLC 输入 24 V DC 3 极, 辅助触头 1 NO + 1 NC 驱动: 电子 主电路: 母线 控制电  
 路和辅助电路: 螺栓型端子 带剩余使用寿命信号

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	功率接触器
产品类型名称	3RT1
<b>综合技术数据</b>	
接触器的结构尺寸	S6
产品扩展	
• 用于通讯的功能模块	否
• 辅助开关	是
损耗功率 [W] 电流测定值时	
• AC 时 在热运行状态中	39 W
• AC 时 在热运行状态中 每个电极	13 W
• 无负载电流份额 典型	2.8 W
损耗功率计算类型 电极相关	正方形
绝缘电压	
• 主电路的 污染度 3 时 测定值	1 000 V
• 辅助电路 污染度 3 时 测定值	500 V
抗冲击电压能力	
• 主电路的 测定值	8 kV
• 辅助电路 测定值	6 kV
针对安全隔离的最大允许电压 在线圈和主触点之间 符合 EN 60947-1	690 V
耐冲击性 方波冲击时	
• AC 时	8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
• DC 时	8,5g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
耐冲击性 正弦冲击时	
• AC 时	13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms
• DC 时	13,4g / 5 ms, 6,5g / 10 ms
机械式使用寿命 (转换周期)	
• 接触器的 典型	10 000 000
• 带有电子调适辅助开关块的接触器的 典型	5 000 000
• 带有辅助开关块的接触器的 典型	10 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	Q
RoHS 指令 (日期)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7 Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts - -

重量	3.9 kg
<b>环境条件</b>	
安装高度 高度超出水平面以上 最大值	2 000 m
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +60 °C
• 存放期间	-55 ... +80 °C
相对空气湿度 最小值	10 %
相对空气湿度 55 °C 时 根据 IEC 60068-2-30 最大值	95 %
<b>主电路</b>	
极数 用于主电路	3
常开触点数量 用于主触点	3
工作电压	
• AC-3 时 测定值 最大值	1 000 V
• AC-3e 时 测定值 最大值	1 000 V
工作电流	
• AC-1 时 400 V 时 环境温度 40 °C 时 测定值	215 A
• AC-1 时	
— 最高 690 V 环境温度 40 °C 时 测定值	215 A
— 最高 690 V 环境温度 60 °C 时 测定值	185 A
— 1000 V 以下 环境温度 40 °C 时 测定值	100 A
— 1000 V 以下 环境温度 60 °C 时 测定值	100 A
• AC-3 时	
— 400 V 时 测定值	185 A
— 500 V 时 测定值	185 A
— 690 V 时 测定值	170 A
— 1000 V 时 测定值	65 A
• AC-3e 时	
— 400 V 时 测定值	185 A
— 500 V 时 测定值	185 A
— 690 V 时 测定值	170 A
— 1000 V 时 测定值	65 A
• AC-4 400 V 时 测定值	160 A
• AC-5a 时 最高 690 V 测定值	189 A
• AC-5b 时 最高 400 V 测定值	153 A
• AC-6a 时	
— 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值	157 A
— 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值	157 A
— 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值	157 A
— 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值	157 A
— 1000 V 以下 电流峰值 n=20 时 测定值	65 A
• AC-6a 时	
— 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值	105 A
— 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值	105 A
— 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值	105 A
— 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值	105 A
— 1000 V 以下 电流峰值 n=30 时 测定值	65 A
最小横截面 在主电路中 最大 AC-1 测定值时	95 mm <sup>2</sup>
工作电流 约 200000 次操作循环 <b>AC-4</b>	
• 400 V 时 测定值	81 A
• 690 V 时 测定值	65 A
工作电流	
• 在 1 个导电回路中 <b>DC-1</b> 时	
— 24 V 时 测定值	160 A

— 60 V 时 测定值	160 A
— 110 V 时 测定值	18 A
— 220 V 时 测定值	3.4 A
— 440 V 时 测定值	0.8 A
— 600 V 时 测定值	0.5 A
● 在 2 个串联导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	160 A
— 60 V 时 测定值	160 A
— 110 V 时 测定值	160 A
— 220 V 时 测定值	20 A
— 440 V 时 测定值	3.2 A
— 600 V 时 测定值	1.6 A
● 在 3 个串联导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	160 A
— 60 V 时 测定值	160 A
— 110 V 时 测定值	160 A
— 220 V 时 测定值	160 A
— 440 V 时 测定值	11.5 A
— 600 V 时 测定值	4 A
● 在 1 个导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	160 A
— 60 V 时 测定值	7.5 A
— 220 V 时 测定值	0.6 A
— 440 V 时 测定值	0.17 A
— 600 V 时 测定值	0.12 A
● 在 2 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	160 A
— 60 V 时 测定值	160 A
— 110 V 时 测定值	160 A
— 220 V 时 测定值	2.5 A
— 440 V 时 测定值	0.65 A
— 600 V 时 测定值	0.37 A
● 在 3 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	160 A
— 60 V 时 测定值	160 A
— 110 V 时 测定值	160 A
— 220 V 时 测定值	160 A
— 440 V 时 测定值	1.4 A
— 600 V 时 测定值	0.75 A
额定功率	
● AC-3 时	
— 230 V 时 测定值	55 kW
— 400 V 时 测定值	90 kW
— 500 V 时 测定值	132 kW
— 690 V 时 测定值	160 kW
— 1000 V 时 测定值	90 kW
● AC-3e 时	
— 230 V 时 测定值	55 kW
— 400 V 时 测定值	90 kW
— 500 V 时 测定值	132 kW
— 690 V 时 测定值	160 kW
— 1000 V 时 测定值	90 kW
额定功率约 200000 次操作循环 AC-4	

● 400 V 时 测定值	45 kW
● 690 V 时 测定值	65 kW
运行视在功率 <b>AC-6a</b> 时	
● 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值	60 kVA
● 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值	100 kVA
● 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值	130 kVA
● 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值	180 kVA
● 1000 V 以下 电流峰值 n=20 时 测定值	110 kVA
运行视在功率 <b>AC-6a</b> 时	
● 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值	40 kVA
● 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值	70 kVA
● 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值	90 kVA
● 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值	120 kVA
● 1000 V 以下 电流峰值 n=30 时 测定值	110 kVA
短时电流强度 冷态运行 最高 40 °C	
● 时间限定到 1 s 无电流切换 最大值	2 900 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 5 s 无电流切换 最大值	2 084 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 10 s 无电流切换 最大值	1 480 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 30 s 无电流切换 最大值	968 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 60 s 无电流切换 最大值	801 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
空载运行频率	
● AC 时	1 000 1/h
● DC 时	1 000 1/h
开关频率	
● AC-1 时 最大值	800 1/h
● AC-2 时 最大值	300 1/h
● AC-3 时 最大值	750 1/h
● AC-3e 时 最大值	750 1/h
● AC-4 最大值	130 1/h
<b>控制电路/控制</b>	
电压类型 控制馈电电压的	AC/DC
控制馈电电压 <b>AC</b> 时	
● 50 Hz 时 测定值	200 ... 277 V
● 60 Hz 时 测定值	200 ... 277 V
控制馈电电压 <b>DC</b> 时 测定值	200 ... 277 V
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 <b>DC</b> 时	
● 初始值	0.8
● 终值	1.1
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 <b>AC</b> 时	
● 50 Hz 时	0.8 ... 1.1
● 60 Hz 时	0.8 ... 1.1
<b>PLC</b> 控制输入端类型 符合 <b>IEC 60947-1</b> 的	Typ 2
消耗电流 <b>PLC</b> 控制输入端上符合 <b>IEC 60947-1</b> 的 最大值	20 mA
电压 <b>PLC</b> 控制输入端上 测定值	24 V
工作区指数 电压 <b>PLC</b> 控制输入端上	0.8 ... 1.1
过电压限制器的结构形式	带压敏电阻器
起动视在功率	
● 控制馈电电压的最小额定值时 <b>AC</b> 时	
— 50 Hz 时	190 VA
— 60 Hz 时	190 VA
● 控制馈电电压的最大额定值时 <b>AC</b> 时	
— 60 Hz 时	280 VA
— 50 Hz 时	280 VA

启动视在功率 电磁线圈的 <b>AC</b> 时	
• 50 Hz 时	280 VA
• 60 Hz 时	280 VA
感应功率因数 对于线圈的启动功率	
• 50 Hz 时	0.8
• 60 Hz 时	0.8
停机视在功率	
• 控制馈电电压的最小额定值时 DC 时	2.1 VA
• 控制馈电电压的最大额定值时 DC 时	2.8 VA
停机视在功率	
• 控制馈电电压的最小额定值时 <b>AC</b> 时	
— 50 Hz 时	3.5 VA
— 60 Hz 时	3.5 VA
• 控制馈电电压的最大额定值时 <b>AC</b> 时	
— 50 Hz 时	4.8 VA
— 60 Hz 时	4.8 VA
感应功率因数 对于线圈的停机功率	
• 50 Hz 时	0.6
• 60 Hz 时	0.6
启动功率 电磁线圈的 <b>DC</b> 时	320 W
持续功率 电磁线圈的 <b>DC</b> 时	2.8 W
关闭延迟	
• AC 时	35 ... 75 ms
• DC 时	35 ... 75 ms
打开延迟	
• AC 时	80 ... 90 ms
• DC 时	80 ... 90 ms
电弧持续时间	10 ... 15 ms
控制规格 开关操动机构的	PLC-IN 或标准 A1 - A2 (可调整)
<b>辅助电路</b>	
常闭触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	1
常开触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	1
工作电流 AC-12 时 最大值	10 A
工作电流 <b>AC-15</b> 时	
• 230 V 时 测定值	6 A
• 400 V 时 测定值	3 A
• 500 V 时 测定值	2 A
• 690 V 时 测定值	1 A
工作电流 <b>DC-12</b> 时	
• 24 V 时 测定值	10 A
• 48 V 时 测定值	6 A
• 60 V 时 测定值	6 A
• 110 V 时 测定值	3 A
• 125 V 时 测定值	2 A
• 220 V 时 测定值	1 A
• 600 V 时 测定值	0.15 A
工作电流 <b>DC-13</b> 时	
• 24 V 时 测定值	10 A
• 48 V 时 测定值	2 A
• 60 V 时 测定值	2 A
• 110 V 时 测定值	1 A
• 125 V 时 测定值	0.9 A
• 220 V 时 测定值	0.3 A

● 600 V 时测定值	0.1 A
接触可靠性 辅助触头的	每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA)
<b>UL/CSA 额定数据</b>	
全负载电流 (FLA) 对于三相交流电机	
● 480 V 时测定值	180 A
● 600 V 时测定值	192 A
输出的机械功率 [hp]	
● 针对单相交流电机	
— 230 V时测定值	30 hp
● 对于三相交流电机	
— 200/208 V 时测定值	60 hp
— 220/230 V 时测定值	75 hp
— 460/480 V 时测定值	150 hp
— 575/600 V 时测定值	200 hp
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL	A600 / Q600
<b>保护装置，防止短路导致开关装置损坏。</b>	
断路器规格 用于辅助电路的短路保护 至 230 V	C 特性: 10 A; 0.4 kA
熔断体规格	
● 用于主电路的短路保护	
— 对于相配类型1 需要	gG: 355 A (690 V, 100 kA)
— 对于相配类型2 需要	gG: 315 A (690 V, 100 kA), aM: 200 A (690 V, 50 kA), BS88: 315 A (415 V, 50 kA)
● 用于辅助开关的短路保护 需要	gG: 10 A (500 V, 1 kA)
● 用于 RLT 继电器输出端的短路保护 需要	细保险丝:4 A FF (230 V, I <sub>k</sub> = 400 A)
<b>装入/固定/外廓尺寸</b>	
装入位置	对于垂直安装平面可+/-90°旋转，对于垂直安装平面可+/-22.5°向前和向后倾斜
紧固类型 并排装配	是
紧固类型	螺栓固定
高度	172 mm
宽度	140 mm
深度	170 mm
须遵守间距	
● 单列式安装的	
— 向前地	20 mm
— 向上地	10 mm
— 向下地	10 mm
— 侧向地	0 mm
● 到接地部件	
— 向前地	20 mm
— 向上地	10 mm
— 侧向地	10 mm
— 向下地	10 mm
● 到带电压部件	
— 向前地	20 mm
— 向上地	10 mm
— 向下地	10 mm
— 侧向地	10 mm
<b>接口/ 接线端子</b>	
电气连接规格	
● 用于主电路	连接铜片
● 用于辅助和控制电路	螺栓连接
● 接触器上 用于辅助触点	螺栓连接
● 电磁线圈的	螺栓连接

宽度 连接导轨	17 mm
厚度 连接导轨	3 mm
直径 开孔	9 mm
开孔数目	1
可连接的导线截面类型	
• 在 AWG 导线处 用于主触点	4 ... 250 kcmil
可连接的导线截面 用于主触点	
• 多芯线	25 ... 120 mm <sup>2</sup>
可连接的导线截面 用于辅助触点	
• 单芯线或多芯线	0.5 ... 4 mm <sup>2</sup>
• 细芯线的 带有电缆末端加工	0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
可连接的导线截面类型	
• 用于辅助触点	
— 单芯线的	2x (0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> ), 最大 2x (0.75 ... 4 mm <sup>2</sup> )
— 单芯线或多芯线	2x (0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> ), max. 2x (0.75 ... 4 mm <sup>2</sup> )
— 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> )
• 在 AWG 导线处 用于辅助触点	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12
<b>AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面</b>	
• 用于辅助触点	18 ... 14

### 安全

产品功能	
• 镜像触点符合 IEC 60947-4-1	是
• 优先级控制符合 IEC 60947-5-1	否
• 适用于安全功能	是
应用适宜性 安全关断	是; 通过 A1 A2 实现安全型切断
使用寿命 最大值	20 a
测试 磨损相关使用寿命 必要性	是
引起危险的停机故障比例	
• 低需求率时 符合 SN 31920	40 %
• 需求率较高 符合 SN 31920	73 %
<b>B10 值 需求率较高 符合 SN 31920</b>	1 000 000
失效率 [FIT] 低需求率时 符合 SN 31920	100 FIT
ISO 13849	
设备类型 符合 ISO 13849-1	3
超尺寸 符合 ISO 13849-2 必要性	是
IEC 61508	
安全设备类型 按照 IEC 61508-2	类型 A
电气安全	
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529	IP00; IP20 带箱形端子 / 盖板
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529	确保从前部垂直触摸箱型端子/盖板时手指安全

### 认可证书

#### General Product Approval



KC



EMV	Functional Safety	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	-------------------	-------------------	-------------------




[Type Examination Certificate](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificate/Test Report](#)





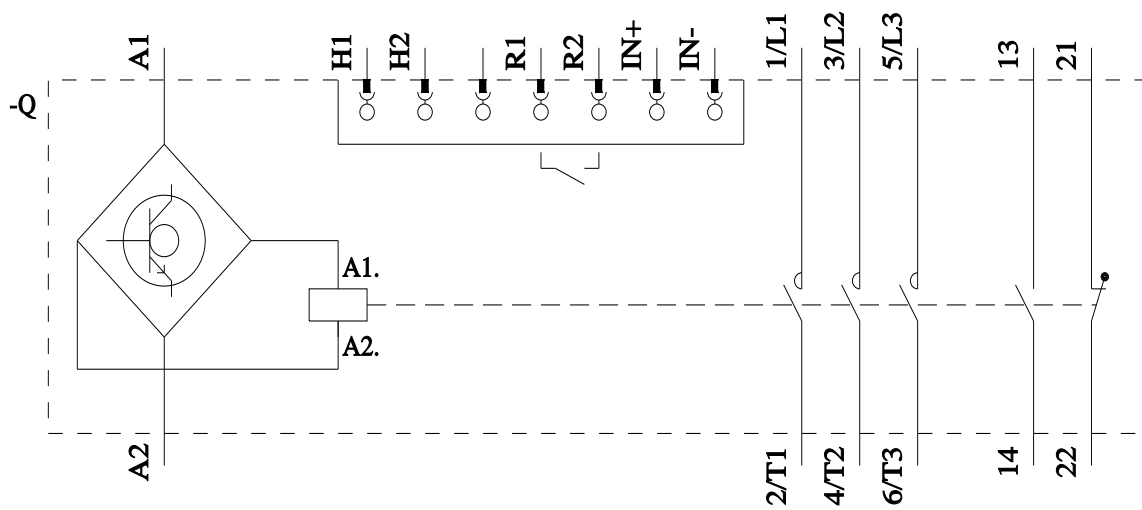

上一次修改:

2025/4/17